


Блок управления в открытом состоянии




S280_054

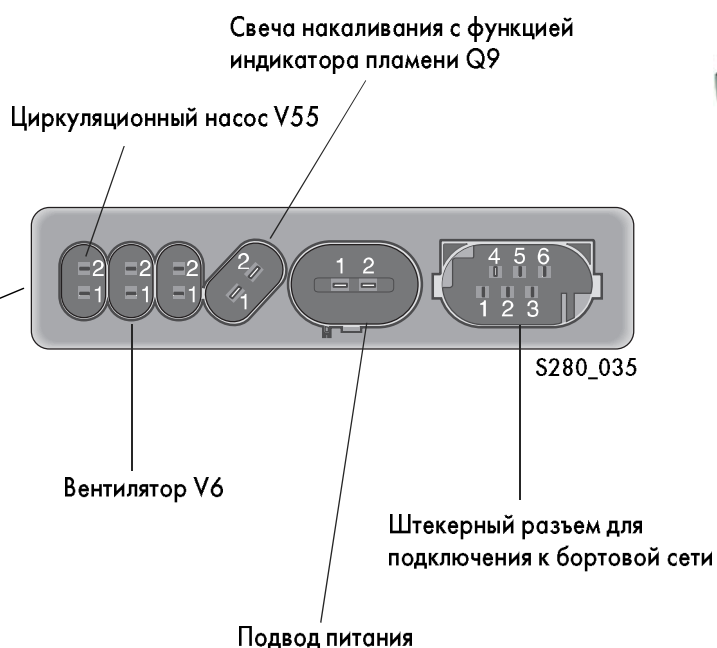

Контроль температуры охлаждающей жидкости

Температура проходящей через отопитель охлаждающей жидкости контролируется датчиком G241, по сигналам которого производится регулирование процесса горения. Отопитель выключается и блокируется, если температура охлаждающей жидкости превысила 125°C.

Указания по разблокированию отопителя можно получить через диагностическую и информационную систему VAS 5051 и сервисную справочную систему (ELSA).

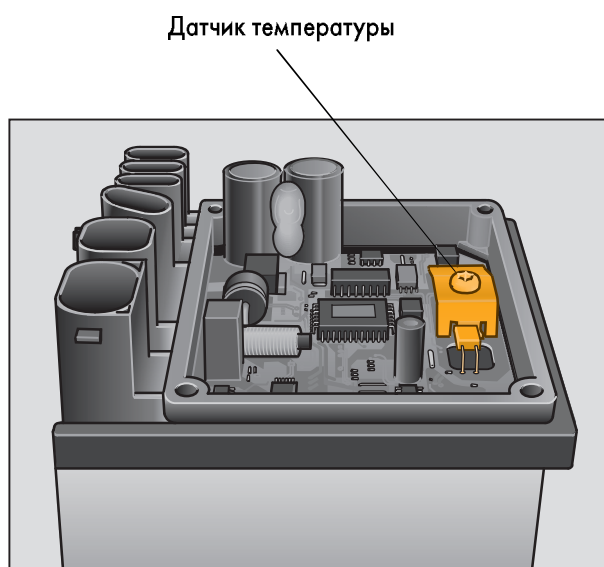

S280_065